



2024-53486

1025.DE-DSR-DUR-WFR.7111.435.2024.2



Radom, 23 lipca 2024r.

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

ul. GEN. L. OKULICKIEGO 1

39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

woj. podkarpackie

Dotyczy: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Baranów Sandomierski

W odpowiedzi na zawiadomienie znak: PI-V.6720.2.PO.2024 z dnia 12.07.2024 r. dotyczące podjęcia przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim uchwały Nr II/1024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia **planu ogólnego gminy Baranów Sandomierski**, uprzejmie informujemy, że przez teren gminy przebiegają przesyłowe linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV relacji Chmielów – Połaniec tor 1, 220 kV relacji Chmielów – Połaniec tor 2 i 220 kV relacji Boguchwała - Chmielów.


Właścicielem przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego. Eksploatacją linii na terenie miasta zajmuje się PSE S.A. w Radomiu (ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom).

Wnioskujemy o wprowadzenie do planu ogólnego przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 220 kV wraz z pasem technologicznym oraz poniższych zapisów:

1. Dla napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych 220 kV relacji Chmielów – Połaniec tor 1, 220 kV relacji Chmielów – Połaniec tor 2 i 220 kV relacji Boguchwała – Chmielów obowiązuje pas technologiczny o szerokości: 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym).
2. W pasie technologicznym elektroenergetycznych linii przesyłowych występują następujące ograniczenia użytkowania terenu:
 - a) zakaz budowy budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej,
 - b) lokalizacja pozostałych obiektów i urządzeń budowlanych (związanych np. z działalnością gospodarczą lub rekreacyjną, zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem) musi uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych,
 - c) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz zwiększania rzędnych terenu,
 - d) zakaz sadzenia roślinności o wysokości przekraczającej 3 m.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75, Sekretariat: tel. +48 48 366 06 01, fax. +48 48 366 06 06


3. Dopuszcza się budowę elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej. Dopuszcza się także odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej linii oraz linii, która w przyszłości zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja tych inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczania słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejscach.
4. Dla lokalizacji farm wiatrowych w sąsiedztwie linii przesyłowych, minimalna odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej, określona jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi trasy napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej, wynosi pięciokrotność średnicy koła ($5xd$) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.
5. Dla lokalizacji farm wiatrowych w sąsiedztwie linii przesyłowych, minimalna odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej, określona jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi trasy napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej, wynosi trzykrotność średnicy koła ($3xd$) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej, jedynie w przypadku wyposażenia przewodów odgromowych wszystkich przęseł linii znajdujących się w tej odległości w czynną ochronę przeciwprądnicową.

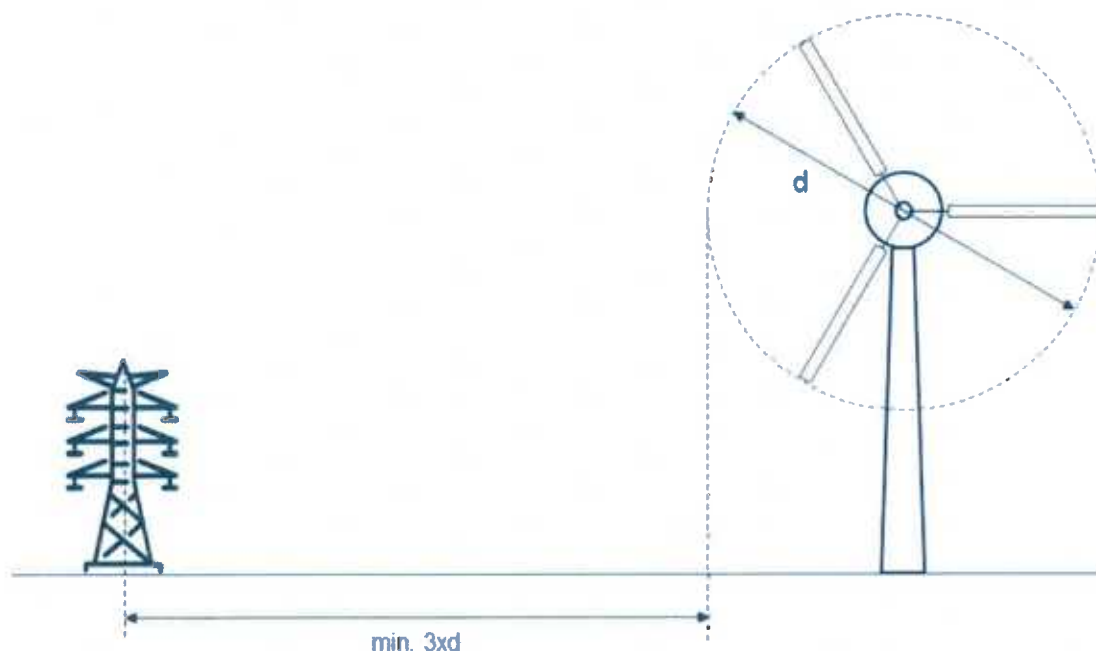

Rys. 1. Poglądowy rysunek dla ustalenia wymaganej odległości turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznych NN

6. Lokalizacja urządzeń i obiektów farm fotowoltaicznych w pasie technologicznym linii przesyłowych dopuszczalna jest poza obszarami:

- wokół słupów w kształcie koła o promieniu, co najmniej równym wysokości słupa oraz w obszarze pomiędzy słupami wzdłuż osi linii, w pasie o szerokości równej odległości pomiędzy skrajnymi przewodami, powiększonej o 5 m w każdą stronę,
- na załomach trasy linii, na przedłużeniu osi linii, zostanie pozostawiony niezabudowany pas, którego długość liczona od fundamentów słupa po przedłużeniu osi trasy linii będzie równa potrójnej wysokości słupa, a szerokość równa odległości pomiędzy skrajnymi przewodami, powiększonej o 5 m w każdą stronę.

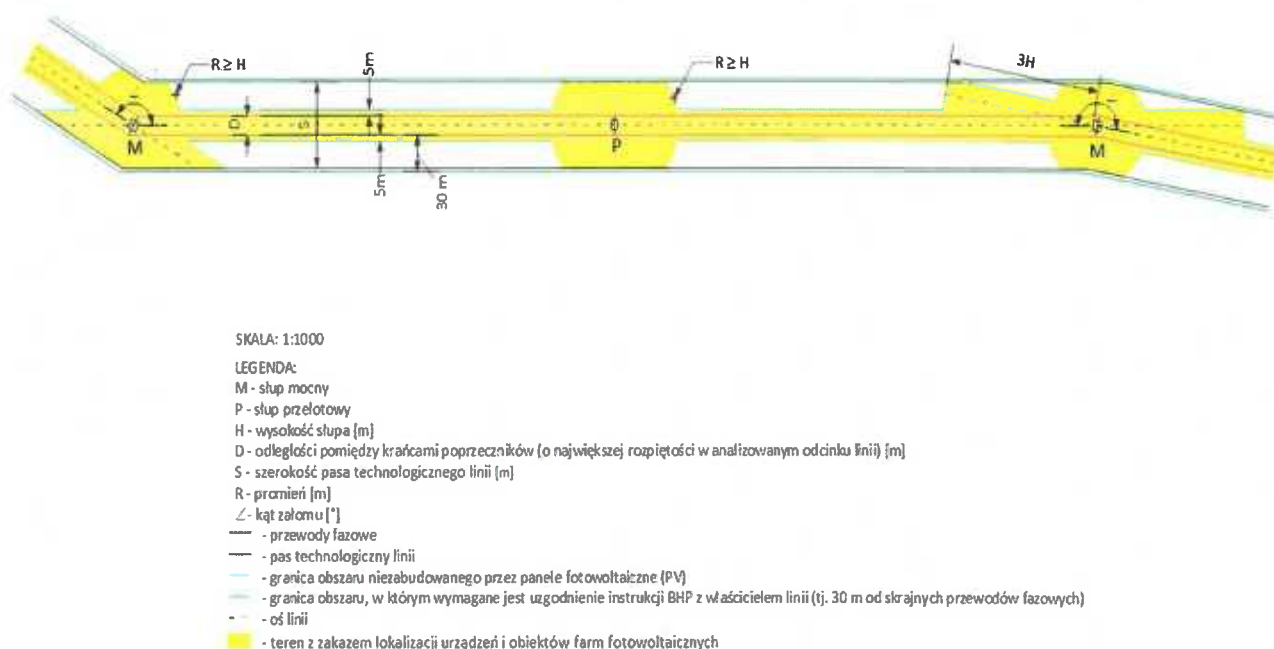

Rys. 2. Poglądowy rysunek dla ustalenia wymaganej odległości instalacji paneli fotowoltaicznych od linii elektroenergetycznych NN

Jednocześnie prosimy, aby:

- Na załączniku graficznym planu ogólnego wysować oś linii elektroenergetycznych wraz z pasem technologicznym o wskazanej szerokości.
- Zapisy dotyczące elektroenergetycznej sieci przesyłowej były oddzielone od zapisów dotyczących elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej (obiekty o napięciu 110 kV i niższym), których właścicielem jest spółka dystrybucyjna.

Ponadto informujemy, że:

- Przebieg linii elektroenergetycznych najwyższych napięć PSE S.A. dostępny jest w serwisie Geoportal (<http://www.geoportal.gov.pl>) w grupie warstw „Dane innych instytucji”, w warstwie „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.”.

2. Na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Plany Rozwoju dostępny jest dokument pn. „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025 – 2034” (PRSP).
3. Warunki lokalizacji wszelkich obiektów (projekt zagospodarowania terenu) należy uzgadniać z właścicielem linii elektroenergetycznych - PSE S.A. przed wydaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.
4. Na potrzeby wykonywania rutynowych prac eksploatacyjnych oraz usuwania awarii do każdego słupa powinien zostać zapewniony dojazd.

Osobą prowadzącą sprawę jest: Pani Agata Rębisz. Dane kontaktowe: e-mail: agata.rebisz@pse.pl, telefon: +48 48 366 09 58

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji w Radomiu


Kamil
Elektronicznie
podpisany przez
Kamil Jacak
Jacak
Data: 2024.07.23
15:42:34 +02'00'

Załącznik:

1. Poglądowy przebieg trasy linii 220 kV Chmielów – Połaniec tor 1, 220 kV Chmielów – Połaniec tor 2 i 220 kV Boguchwała – Chmielów na terenie Gminy Baranów Sandomierski

Kopię otrzymują:

1. 1 x DE/WFR

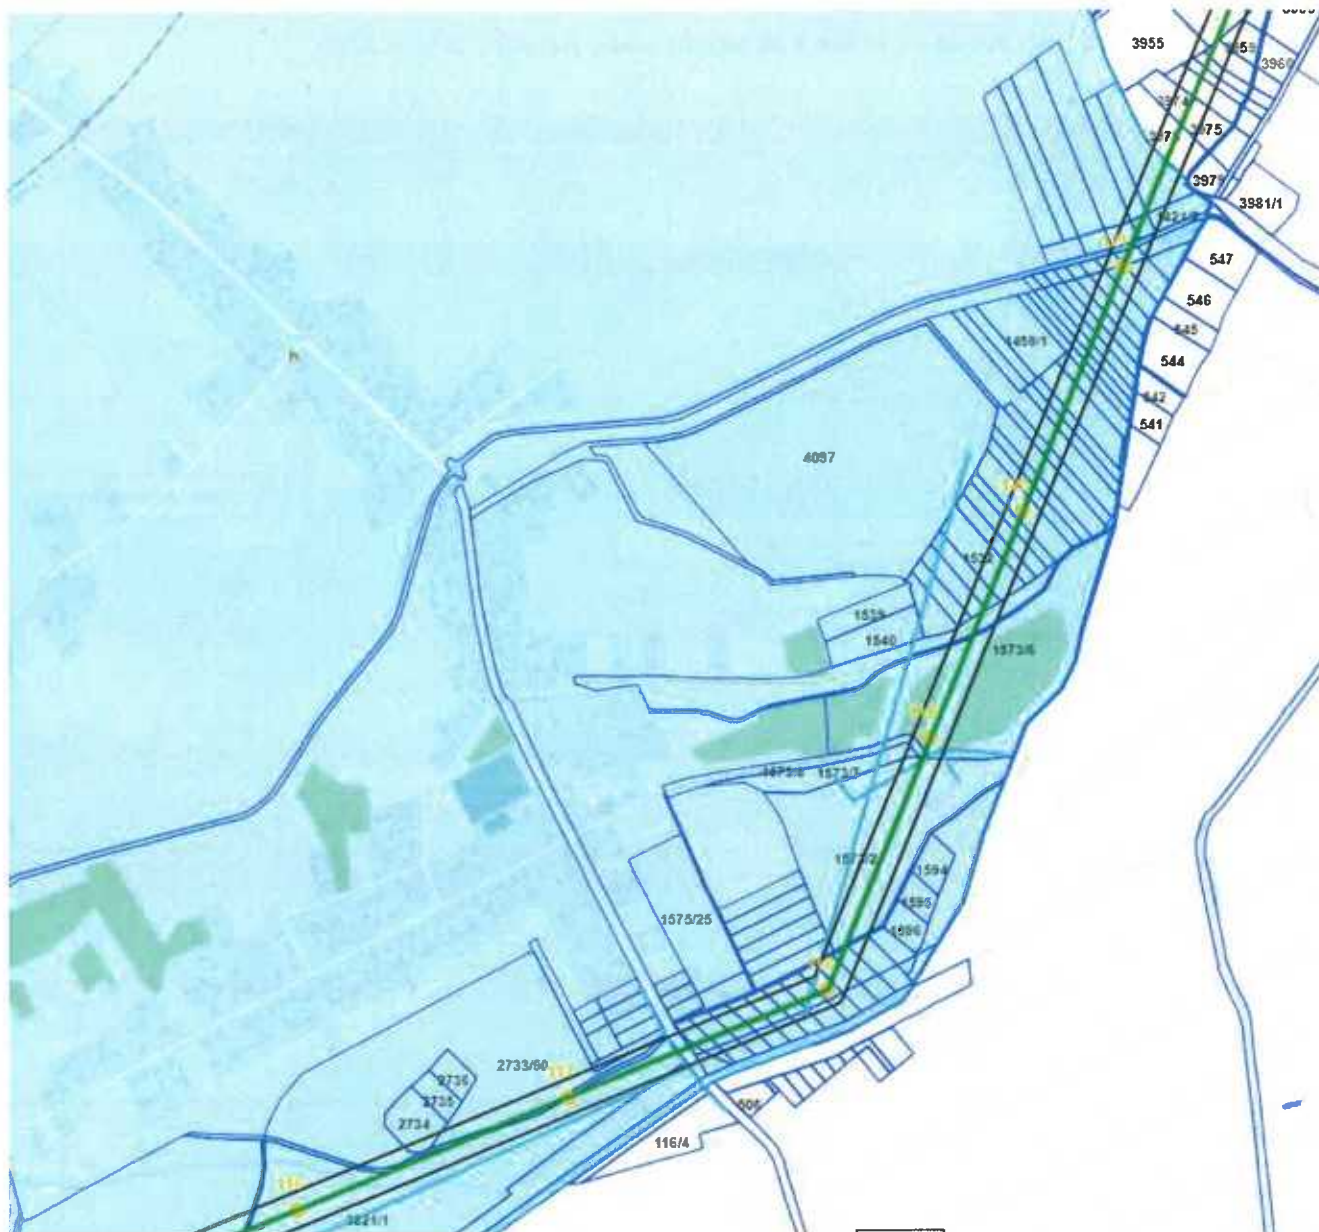

linia 220 kV

granice pasa technologicznego linii 220 kV



linia 220 kV

granice pasa technologicznego linii 220 kV


Poglądowy przebieg trasy linii 220 kV Chmielów – Połaniec tor 1 na terenie miejscowości Wola Baranowska
cz. 1




linia 220 kV

granice pasa technologicznego linii 220 kV

Poglądowy przebieg trasy linii 220 kV Chmielów – Połaniec tor 1 na terenie miejscowości Wola Baranowska
cz. 2

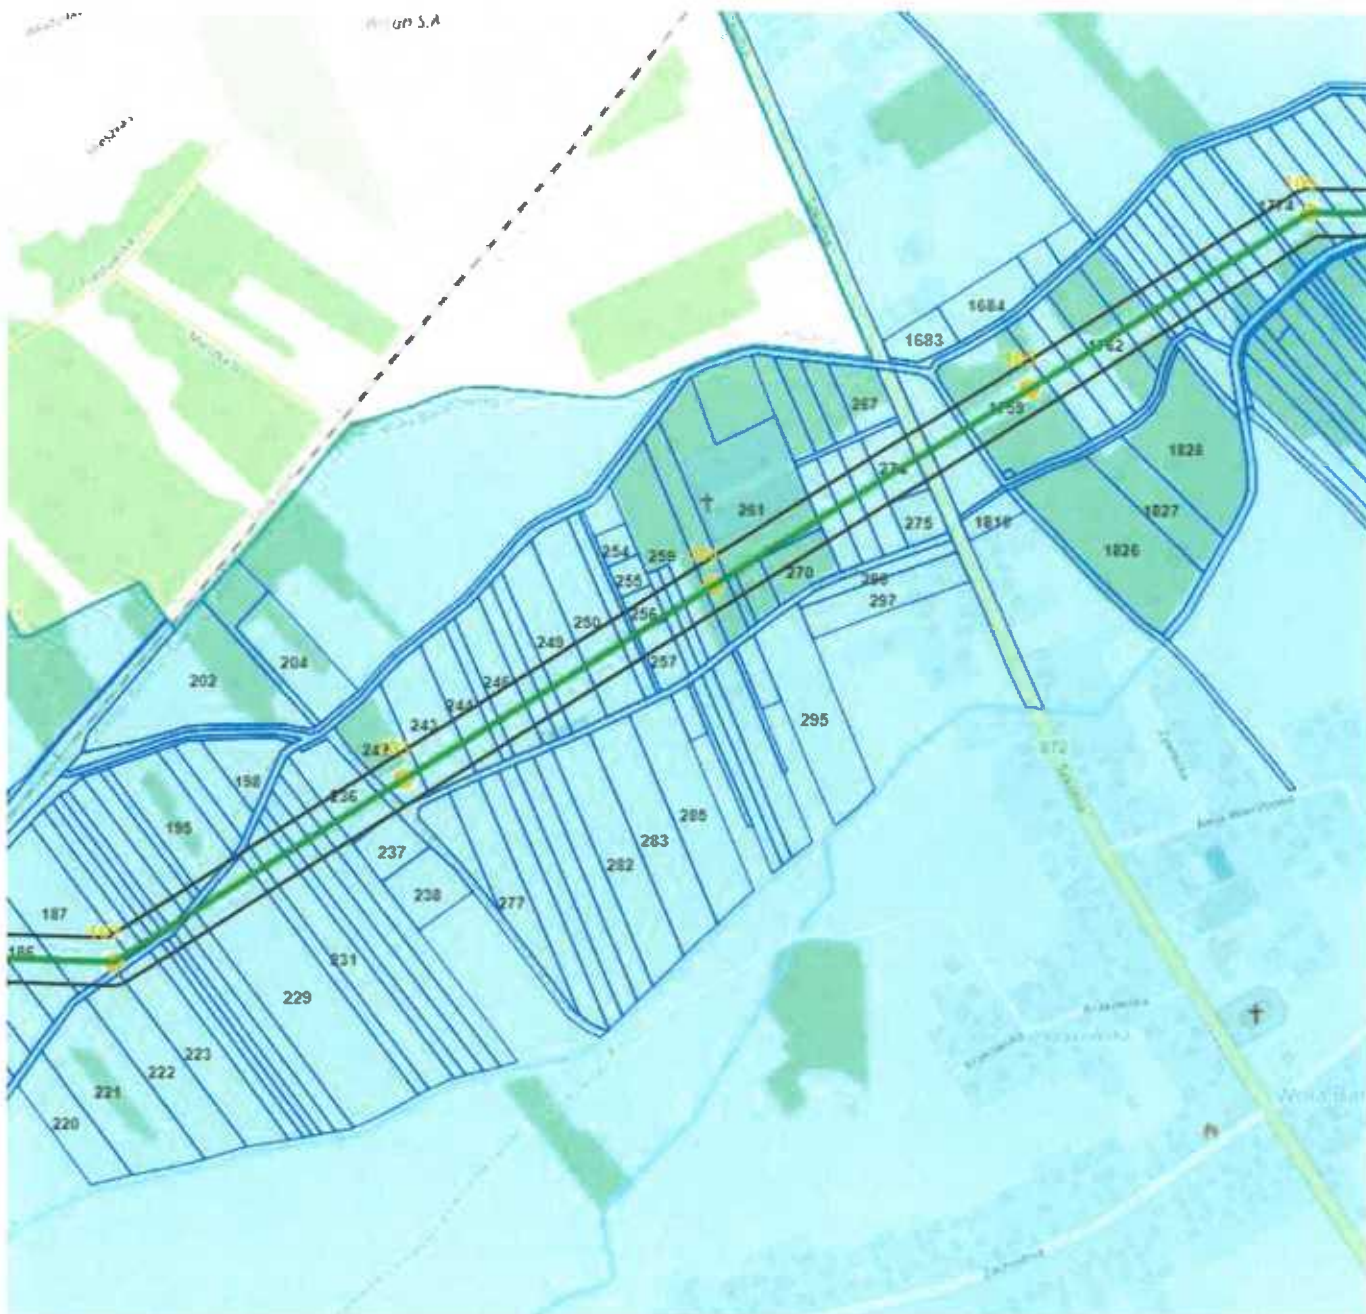



- linia 220 kV
- granice pasa technologicznego linii 220 kV

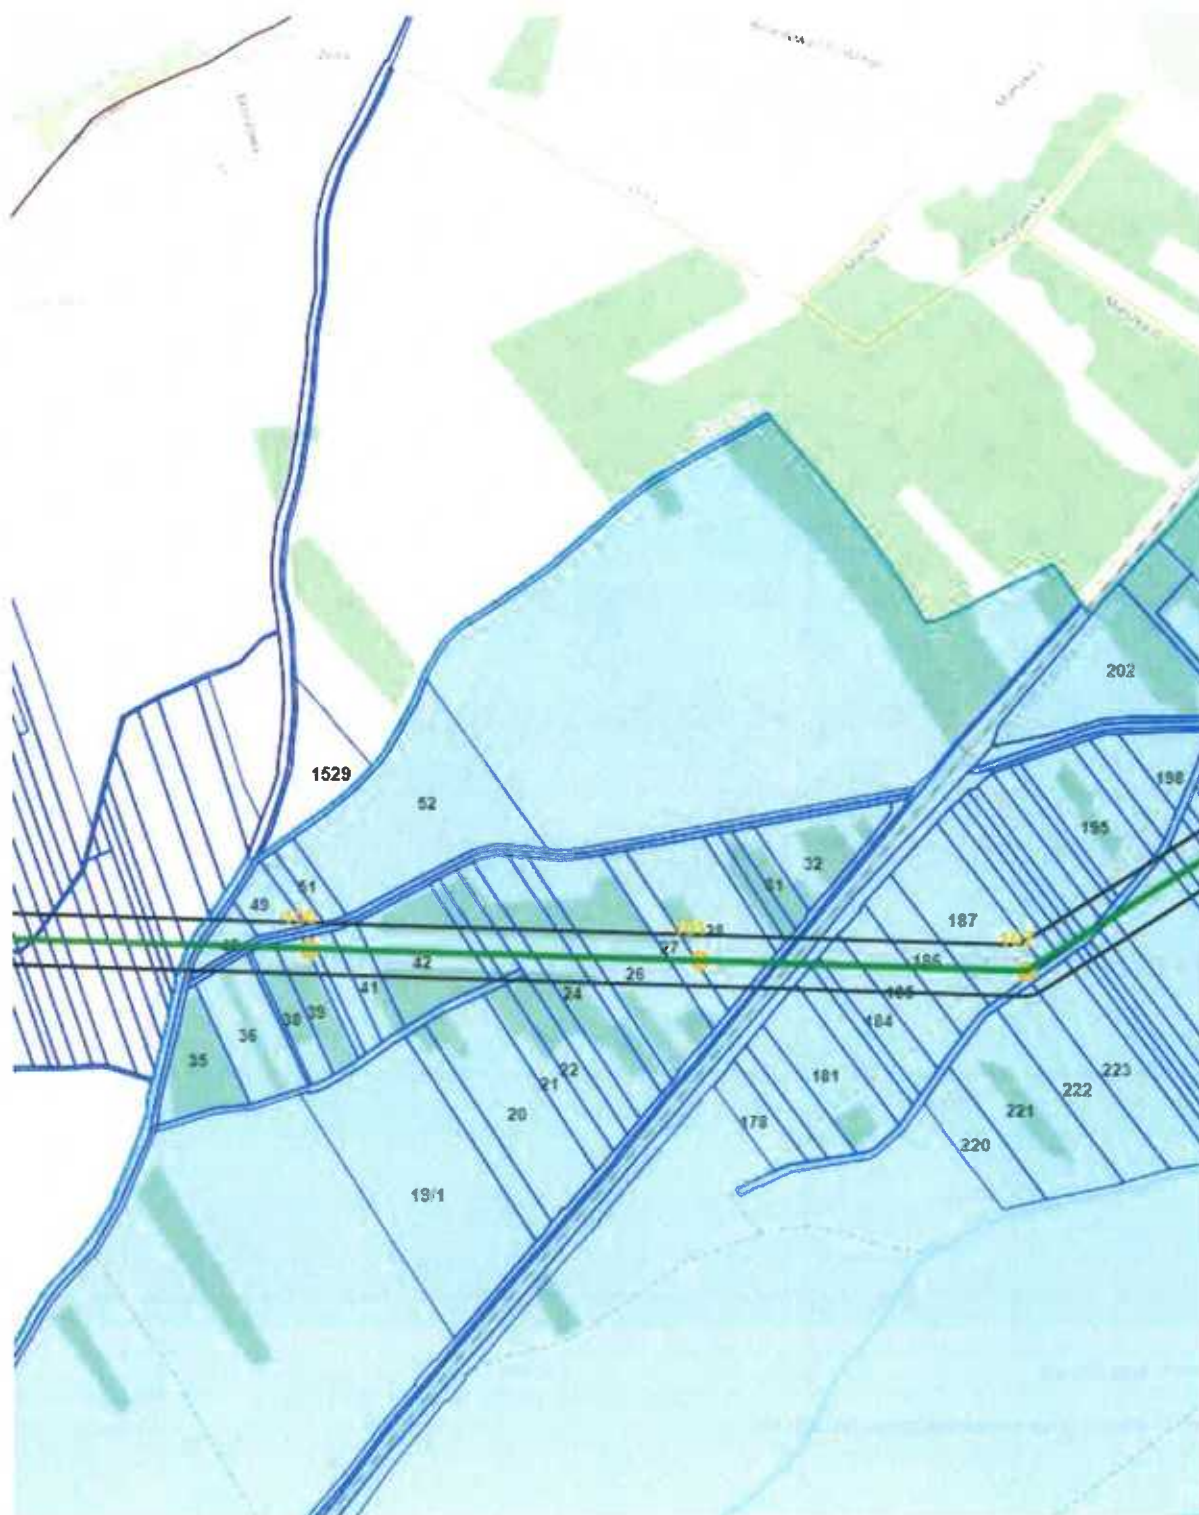


— linia 220 kV

— granice pasa technologicznego linii 220 kV

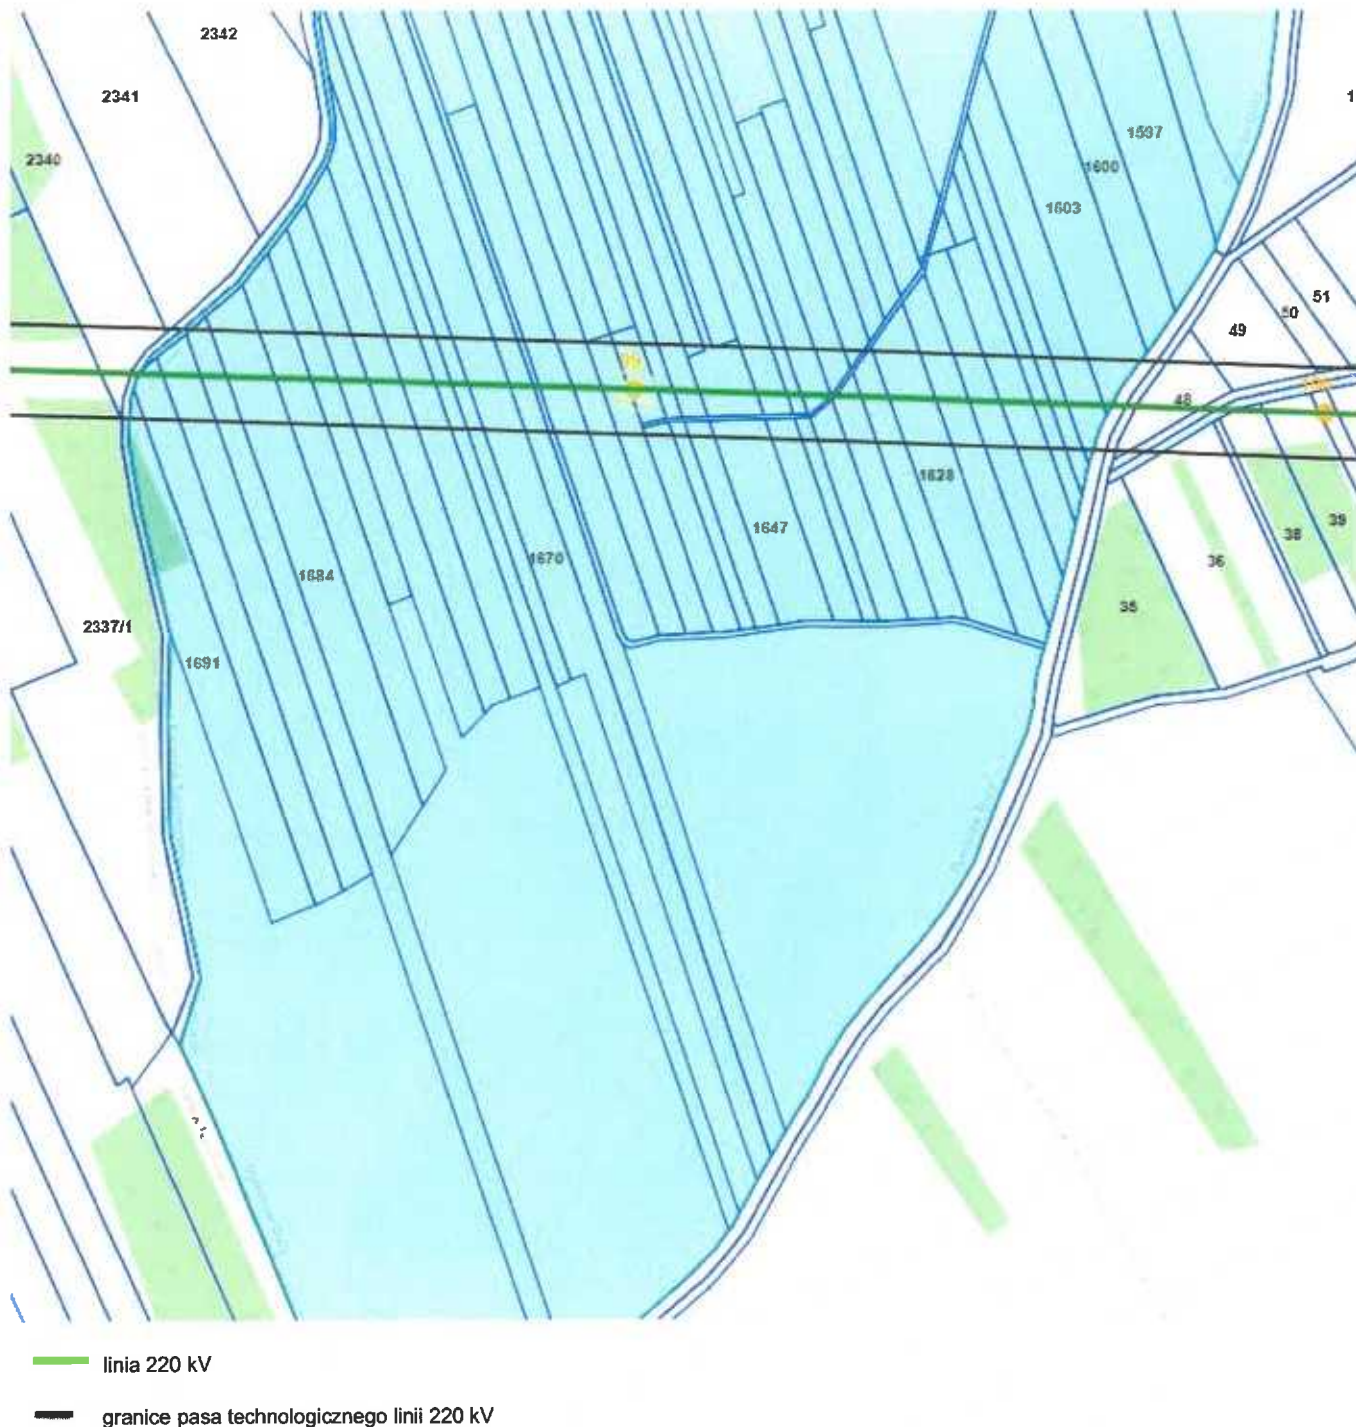

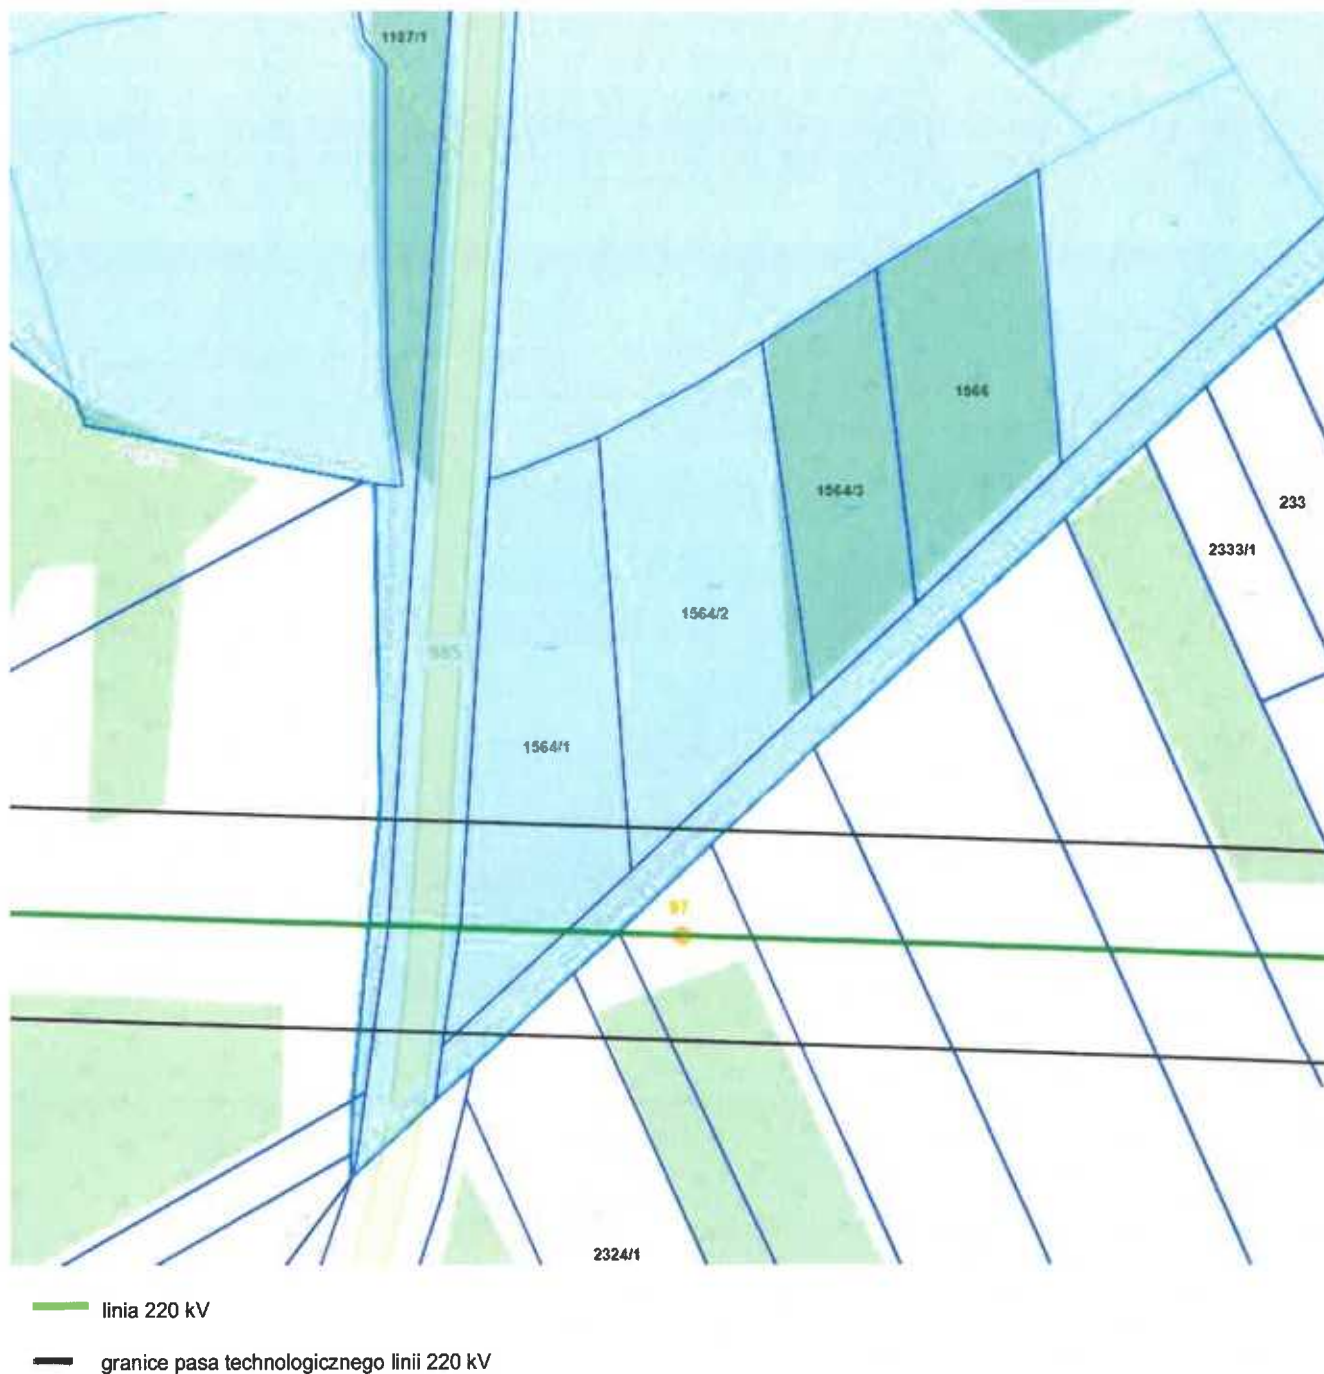


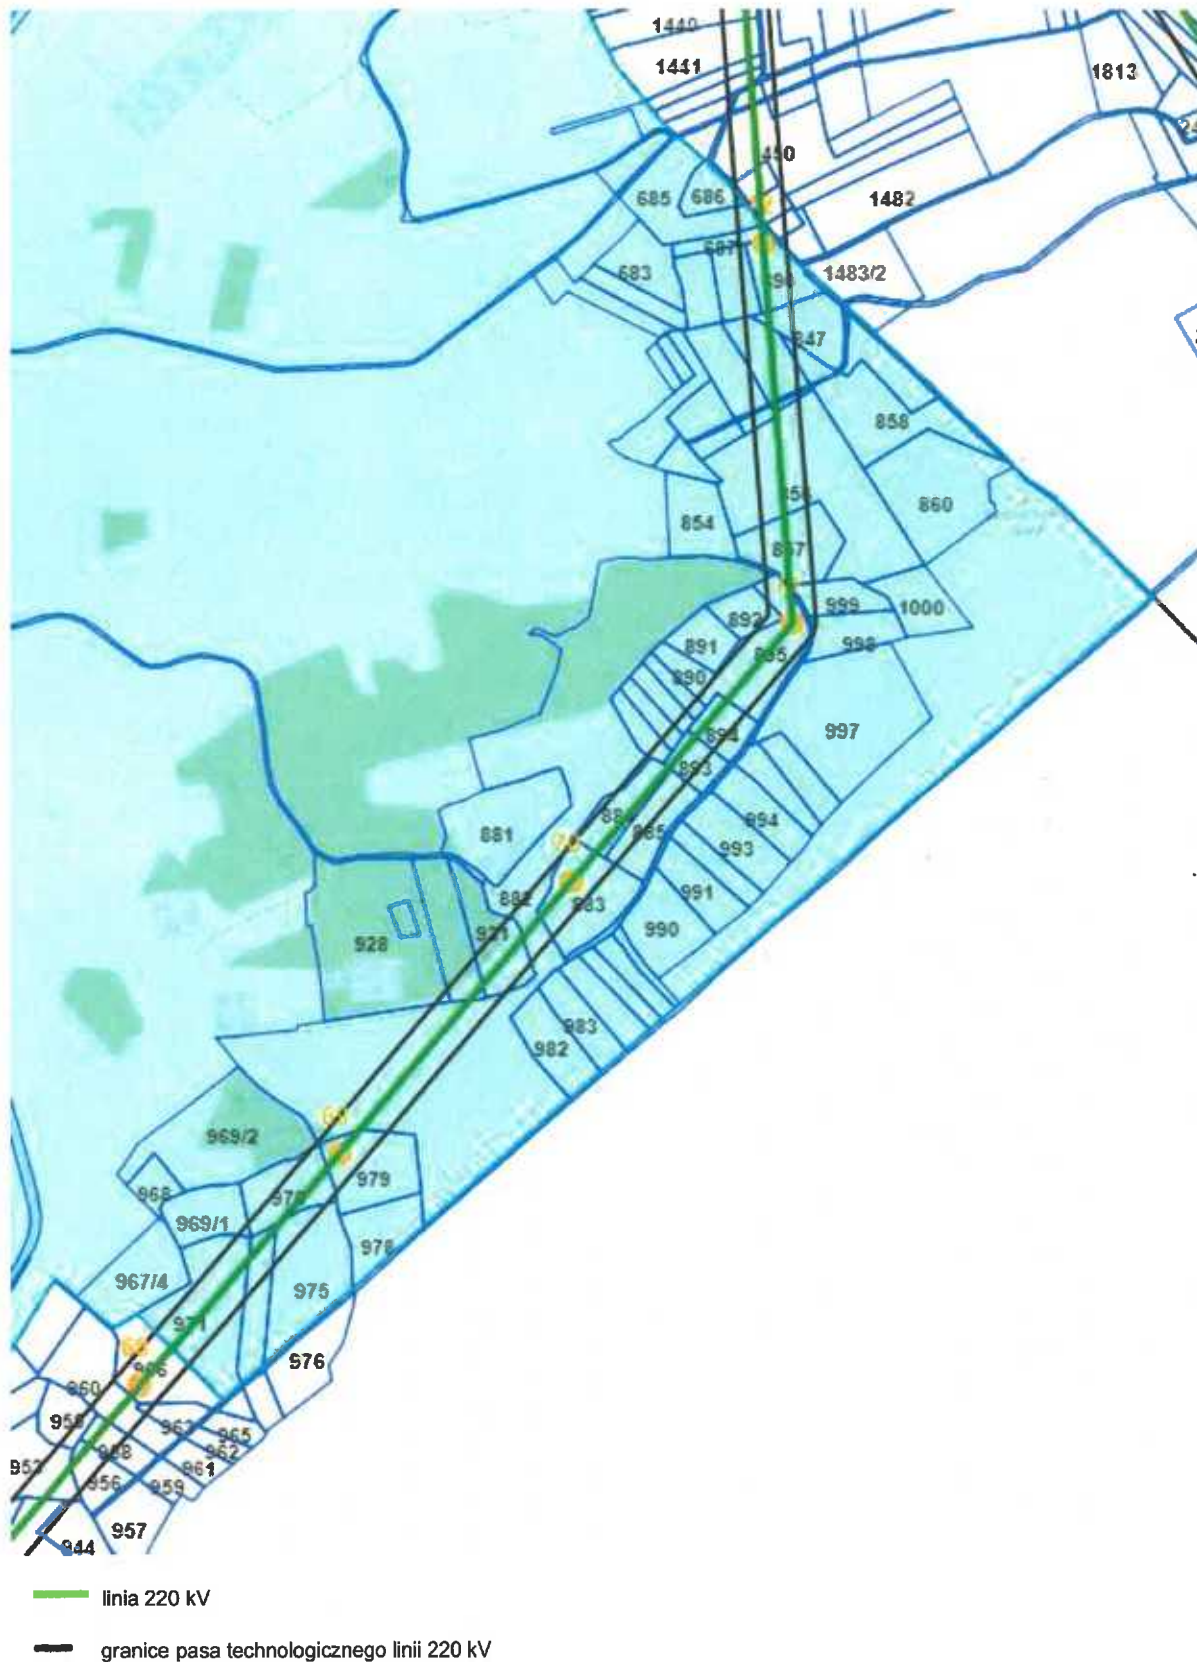




- linia 220 kV
- granice pasa technologicznego linii 220 kV



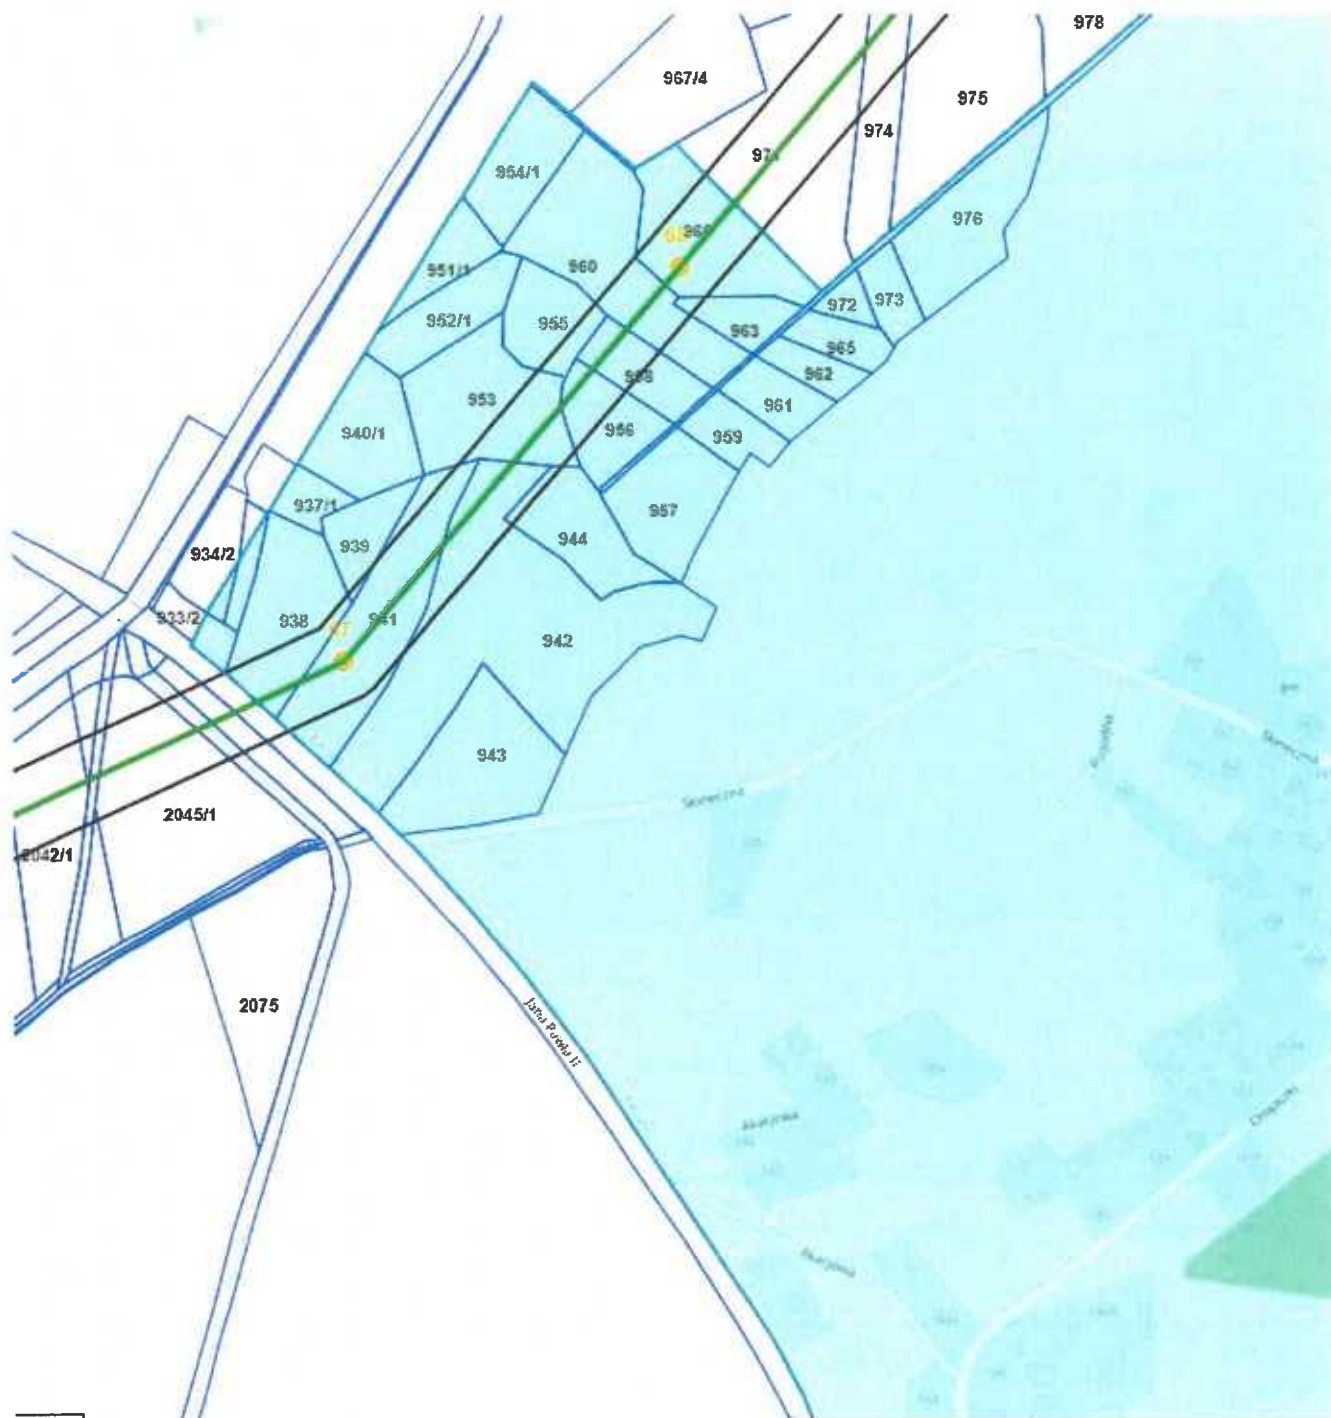


— linia 220 kV

— granice pasa technologicznego linii 220 kV

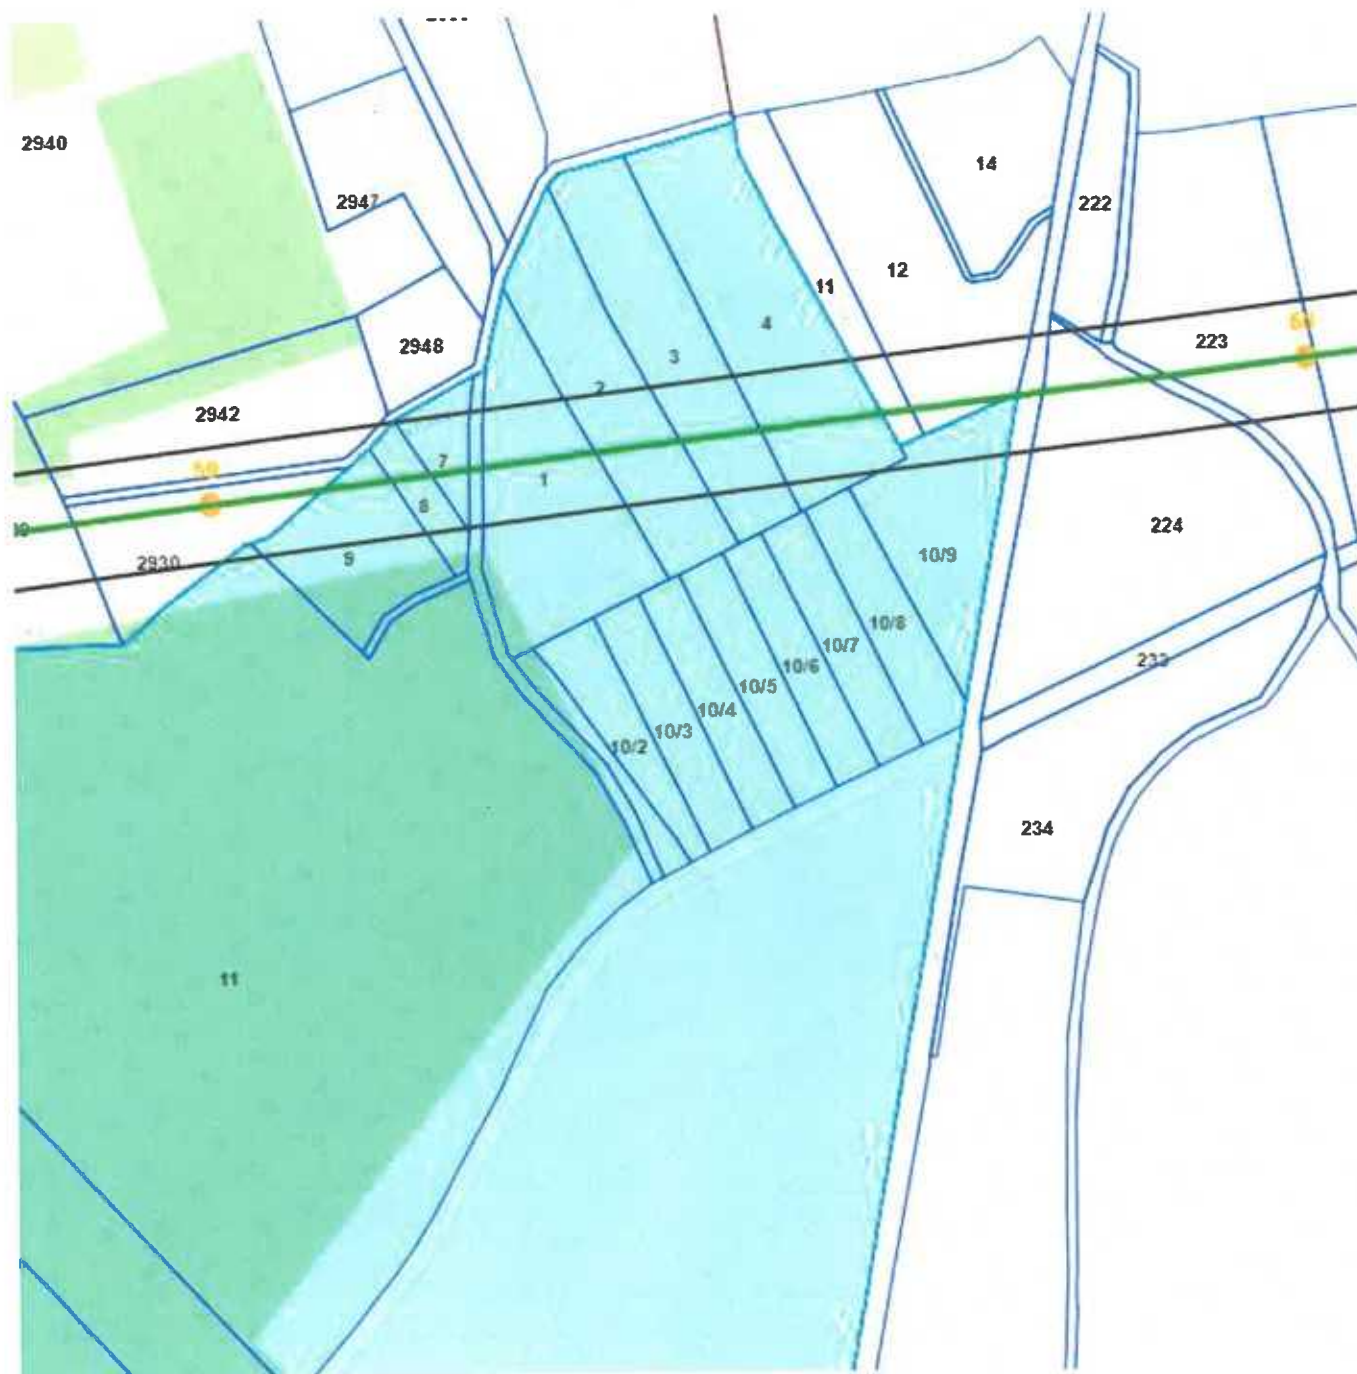

- linia 220 kV
- granice pasa technologicznego linii 220 kV


Poglądowy przebieg trasy linii 220 kV Chmielów – Połaniec tor 2 na terenie miejscowości Knapy cz. 2

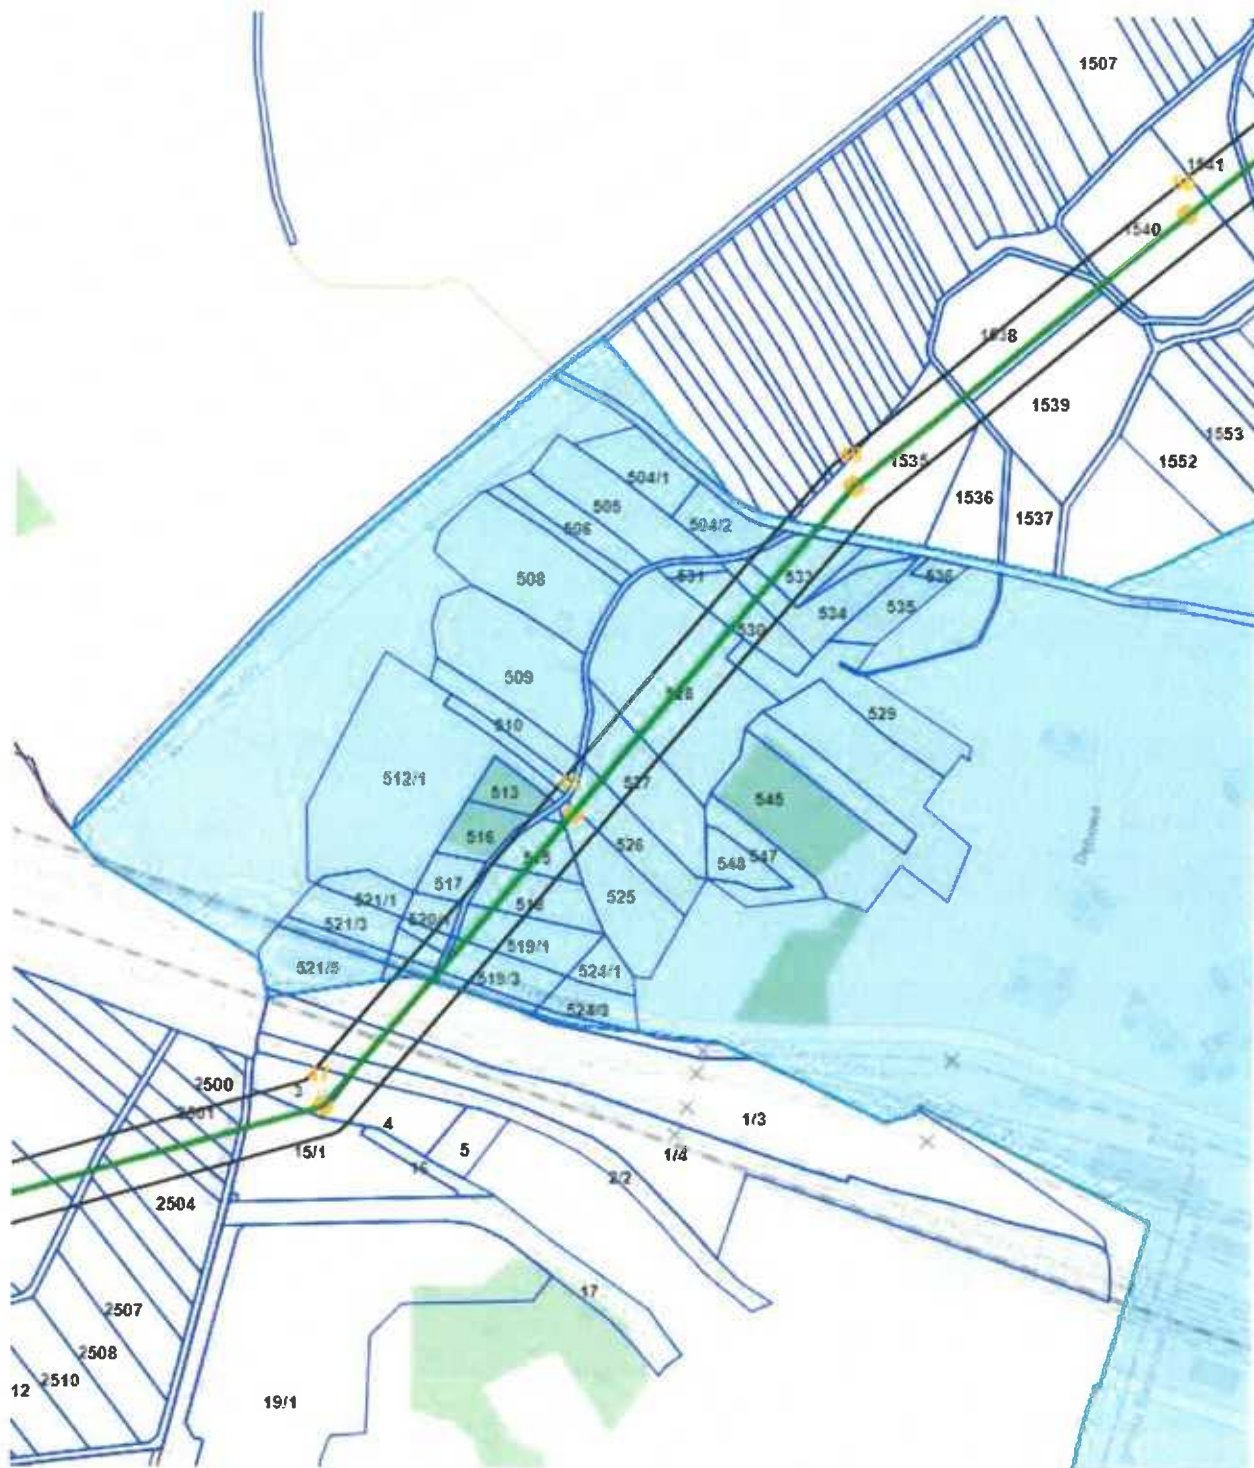

linia 220 kV

granice pasa technologicznego linii 220 kV

Poglądowy przebieg trasy linii 220 kV Chmielów – Połaniec tor 2 na terenie miejscowości Wola Baranowska
cz. 1

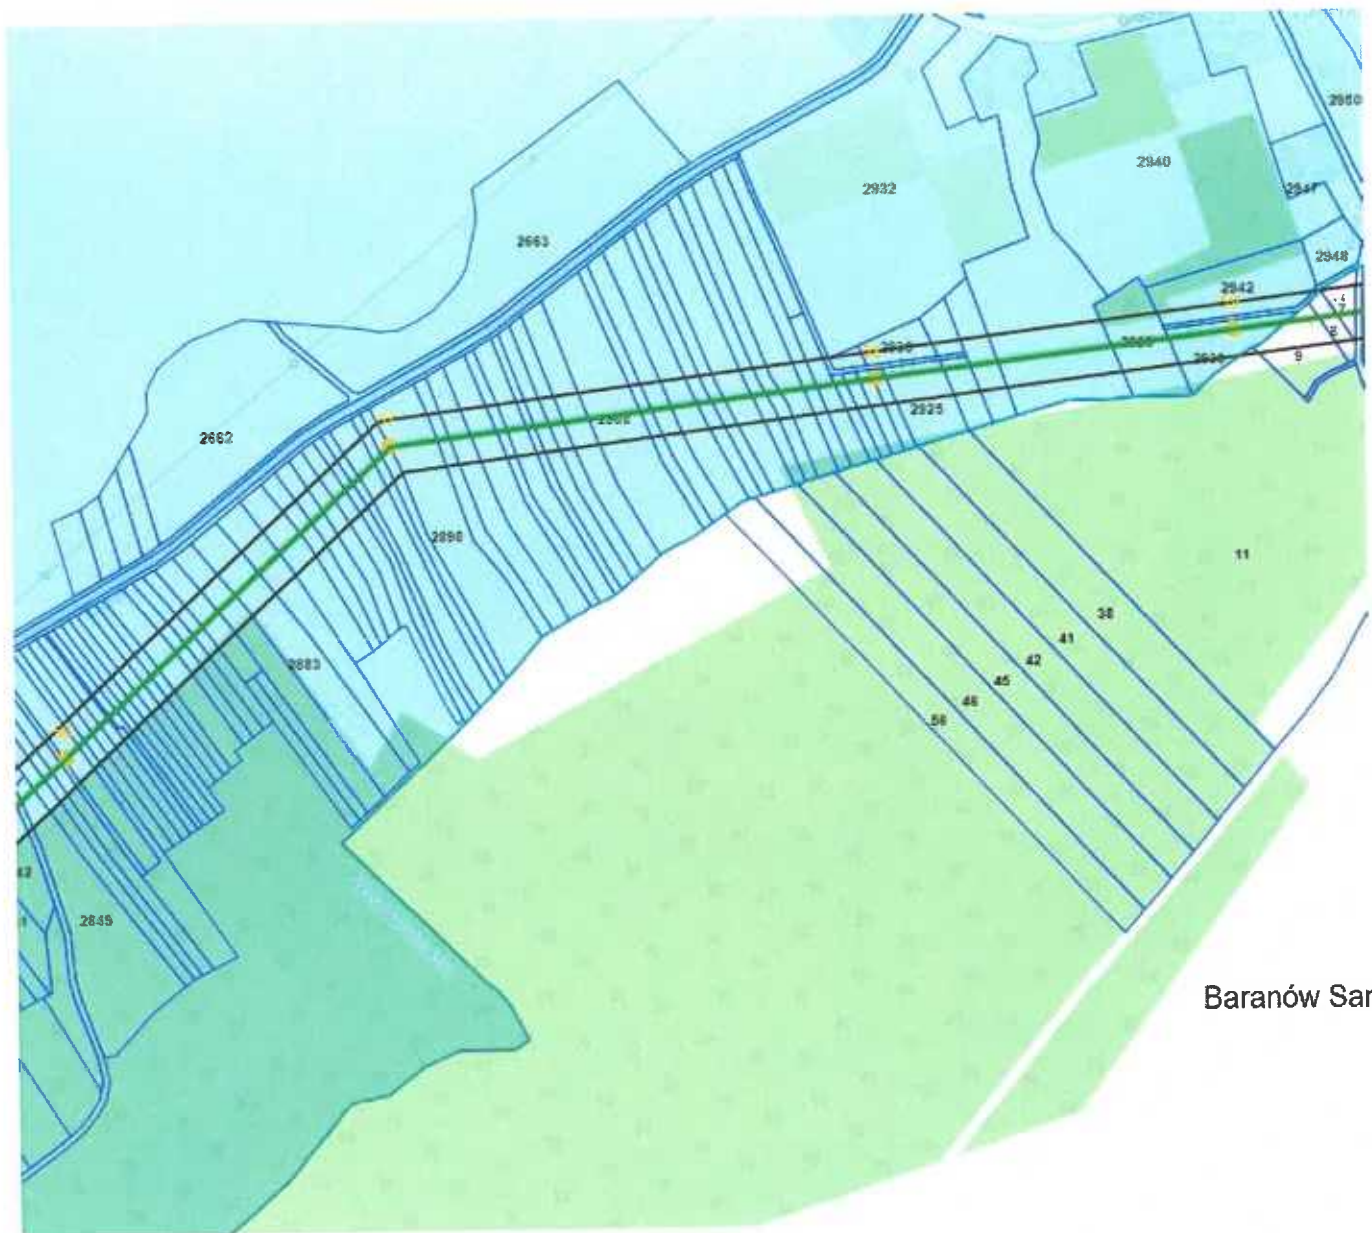


- linia 220 kV
- granice pasa technologicznego linii 220 kV



— linia 220 kV

— granice pasa technologicznego linii 220 kV

Poglądowy przebieg trasy linii 220 kV Chmielów – Połaniec tor 2 na terenie miejscowości Wola Baranowska
cz. 3

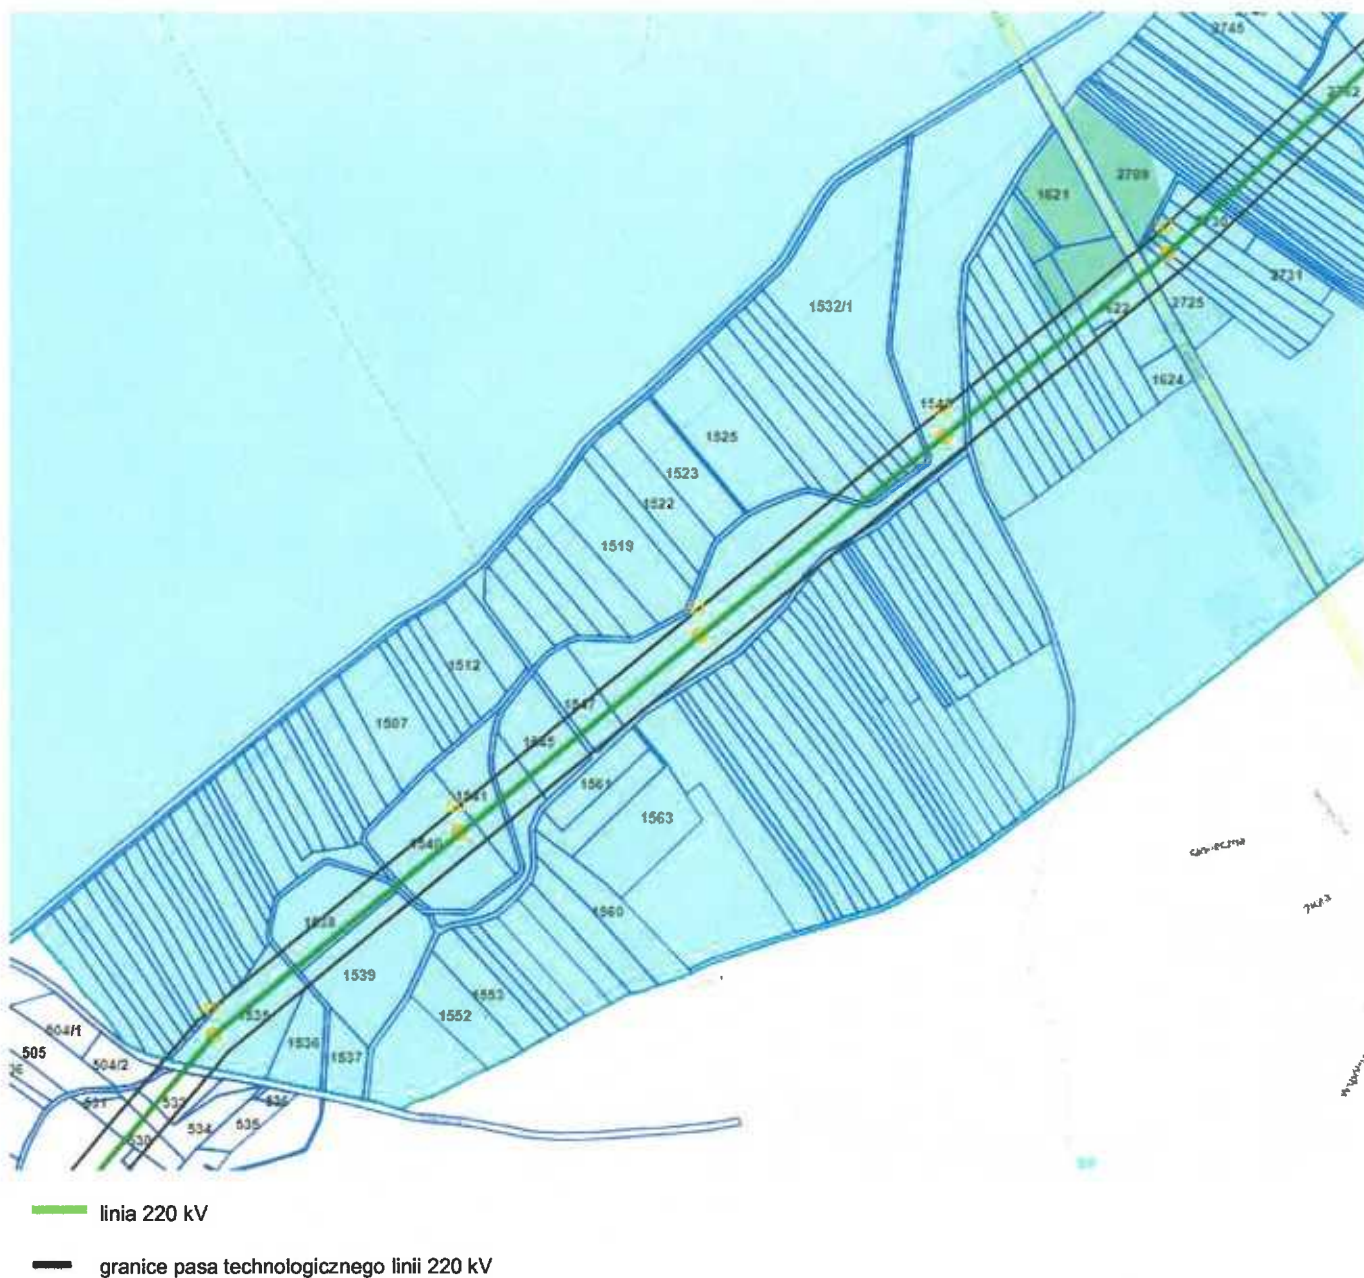



Konstancin-Jeziorna, 2024-07-24

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA
AKCYJNA
05-520 Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165

URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE
SANDOMIERSKIM
Baranów Sandomierski
Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1

WNIOSEK

Załączniki:

1. UMiG Baranów Sandomierski Plan Ośrodkowy UNP 2024-5 486 z dn. 23.07.2024.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Dokument zgodny z oryginałem,
pozostającym w ewidencji
platformy elektronicznego
obrotu dokumentami

24 LIP. 2024

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP137527566

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

Identyfikator adresata: gminabs

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Identyfikator nadawcy: PSE_SA

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-24T09:15:42.179

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-24T09:15:42.179

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK195097439

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 195097439

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-f45909dffa3b3564ca6deeb524ffb098 :

referencja ID-5f14db4ab2d0077424bfef0f05ba8d4d : Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-c9262cc074ed55b2d8067e7ba1c1bcc4

Dokument zgodny z oryginałem
pozostającym w ewidencji
platformy elektronicznego
obrotu dokumentami
24 LIP. 2024